



Tisková zpráva o činnosti odboru protiepidemického za II. pololetí roku 2023

Počet hlášených infekčních onemocnění	3 328
Počet hlášených případů COVID-19 onemocnění	5 972
Počet rozhodnutí vydaných v ohnisku nákazy	67

Středoevropská klíšťová meningoencefalitida (A84.1)

Měsíc	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
Počet nemocných	8	6	2	4	1	0	21

Onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou ve Zlínském kraji v roce 2023

Ve Zlínském kraji bylo v roce 2023 evidováno celkem **32 onemocnění** klíšťovou encefalitidou. Onemocnění byla hlášena z lokalit **Mysločovice, Slušovice, Nedašov, Želechovice nad Dřevnicí, Hostišová, Zlín, Rožnov pod Radhoštěm, Horní Bečva, Valašská Bystřice, Valašské Meziříčí (Podlesí), Střítež nad Bečvou, Francova Lhota, Lhota u Vsetína, Vsetín, Halenkov, Nový Hrozenkov, Velké Karlovice, Hošťálková, Leskovec, Korytná, Bojkovice a Topolná**. Významný nárůst počtu onemocnění ve Zlínském kraji je evidová již několik let, a to zejména v okrese Vsetín a Zlín.

V měsíci červnu 2023 provedli pracovníci Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně vylakování (sběr) klíšťat v Rožnově pod Radhoštěm, v lokalitě Koryčanské Paseky. Akreditovanou laboratoří Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě byl potvrzen **pozitivní průkaz viru středoevropské klíšťové encefalitidy v klíšťatech**. Nejúčinnější ochranou proti onemocnění klíšťovou meningoencefalitidou je **očkování**. Očkovat se lze v průběhu celého roku, ale v zimních měsících je ideální doba, kdy klíšťata ještě nejsou aktivní.

Onemocnění legionelózou ve Zlínském kraji v roce 2023

V roce 2023 bylo zaznamenáno celkem **39 onemocnění** legionelózou. Jedná se o nejvyšší počty onemocnění, které byly zaznamenány ve Zlínském kraji (viz graf).



Bakterie *Legionella pneumophila* se vyskytují v přirozených vodních ekosystémech i v půdě. Mohou přežívat a množit se ve vodních systémech, usazují se na vnitřních površích rozvodů. Člověk se může nakazit vdechnutím aerosolu obsahujícího legionely. Nákaza legionelou postihuje především osoby, které trpí chronickým onemocněním, což je i většina šetřených případů. U některých onemocnění byla prokázána vazba na cestování. K minimalizaci výskytu legionelózy v rozvodech teplé vody je vhodné udržovat systém na výtoku ideálně nad 50 st. C, pravidelně odpouštět teplou vodu v celém řádu, provádět pravidelně čištění a dezinfekci sprchových hlavíc a perlátorů.


Přehled plnění kontrolní plánu oddělení zdravotnických zařízení a DDD za 2. pololetí 2023

Předmět kontroly	Počet provedených kontrol
zdravotnická zařízení a sociální služby	249
vlažkování klíšťat	0
podněty (výskyt hmyzu a hlodavců, hygienicky neudržovaných bytů)	13
vyšetření legionel v teplých vodách lůžkových zdravotnických zařízení	24


V rámci preventivního dozoru bylo pracovníky oddělení hygieny zdravotnických zařízení a DDD za 2. pololetí roku 2023 vydáno celkem **192 rozhodnutí k provozním řádům**, **60 stanovisek k projektovým dokumentacím zdravotnických staveb**, **8 stanovisek k preventivní péči mimo zdravotnické zařízení** a **234 poskytnutých konzultací** k provozním řádům a k projektovým dokumentacím.

Výskyt běžných infekcí v čase


Graf 1: Výskyt onemocnění **virovou gastroenteritidou** ve ZK v letech 2022, 2023 v porovnání s 5letým průměrem

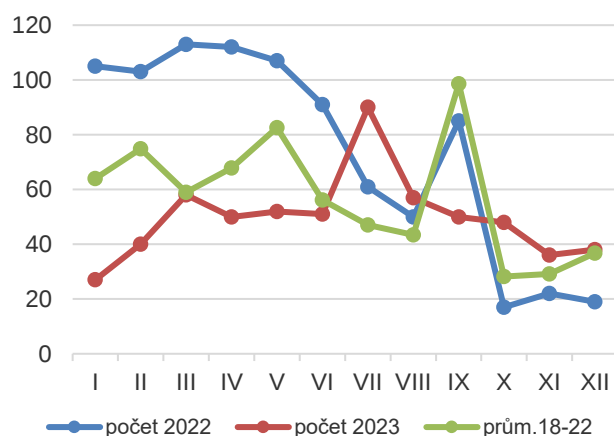


Graf 2: Výskyt **salmonelózy** ve ZK v letech 2022, 2023 v porovnání s 5letým průměrem

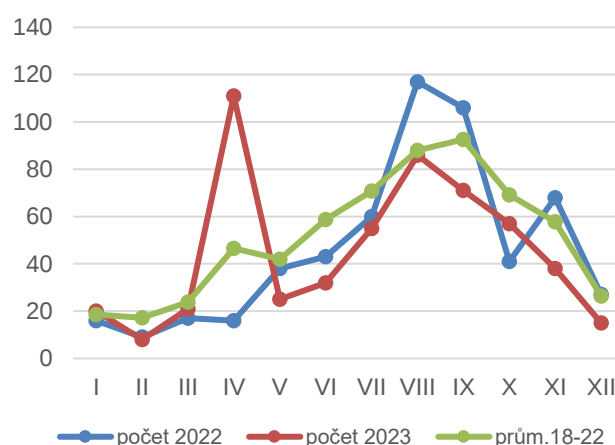

Graf 3: Výskyt **kampylobakterií** ve ZK v letech 2022, 2023 v porovnání s 5letým průměrem

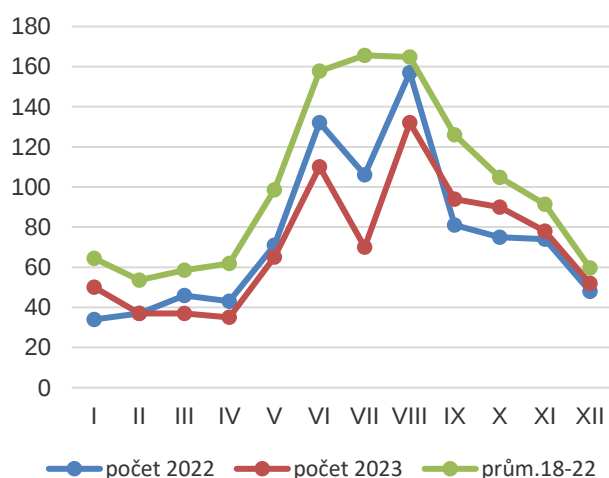

Graf 4: Výskyt **planých neštovic** ve ZK v letech 2022, 2023 v porovnání s 5letým průměrem

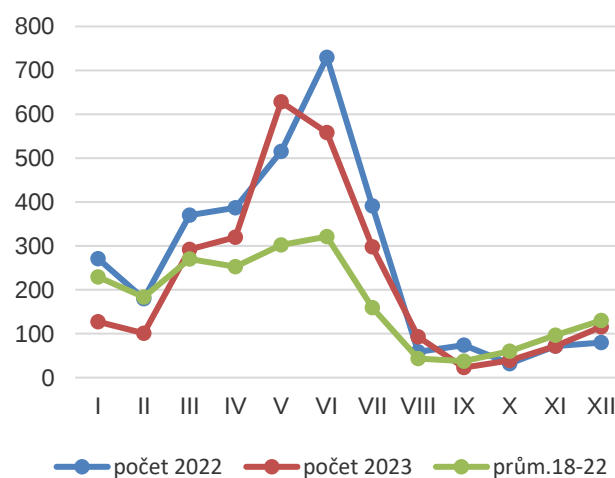

Ve Zlíně 24. 1. 2024

MUDr. Jana E. Hošková, ředitel odboru protiepidemického